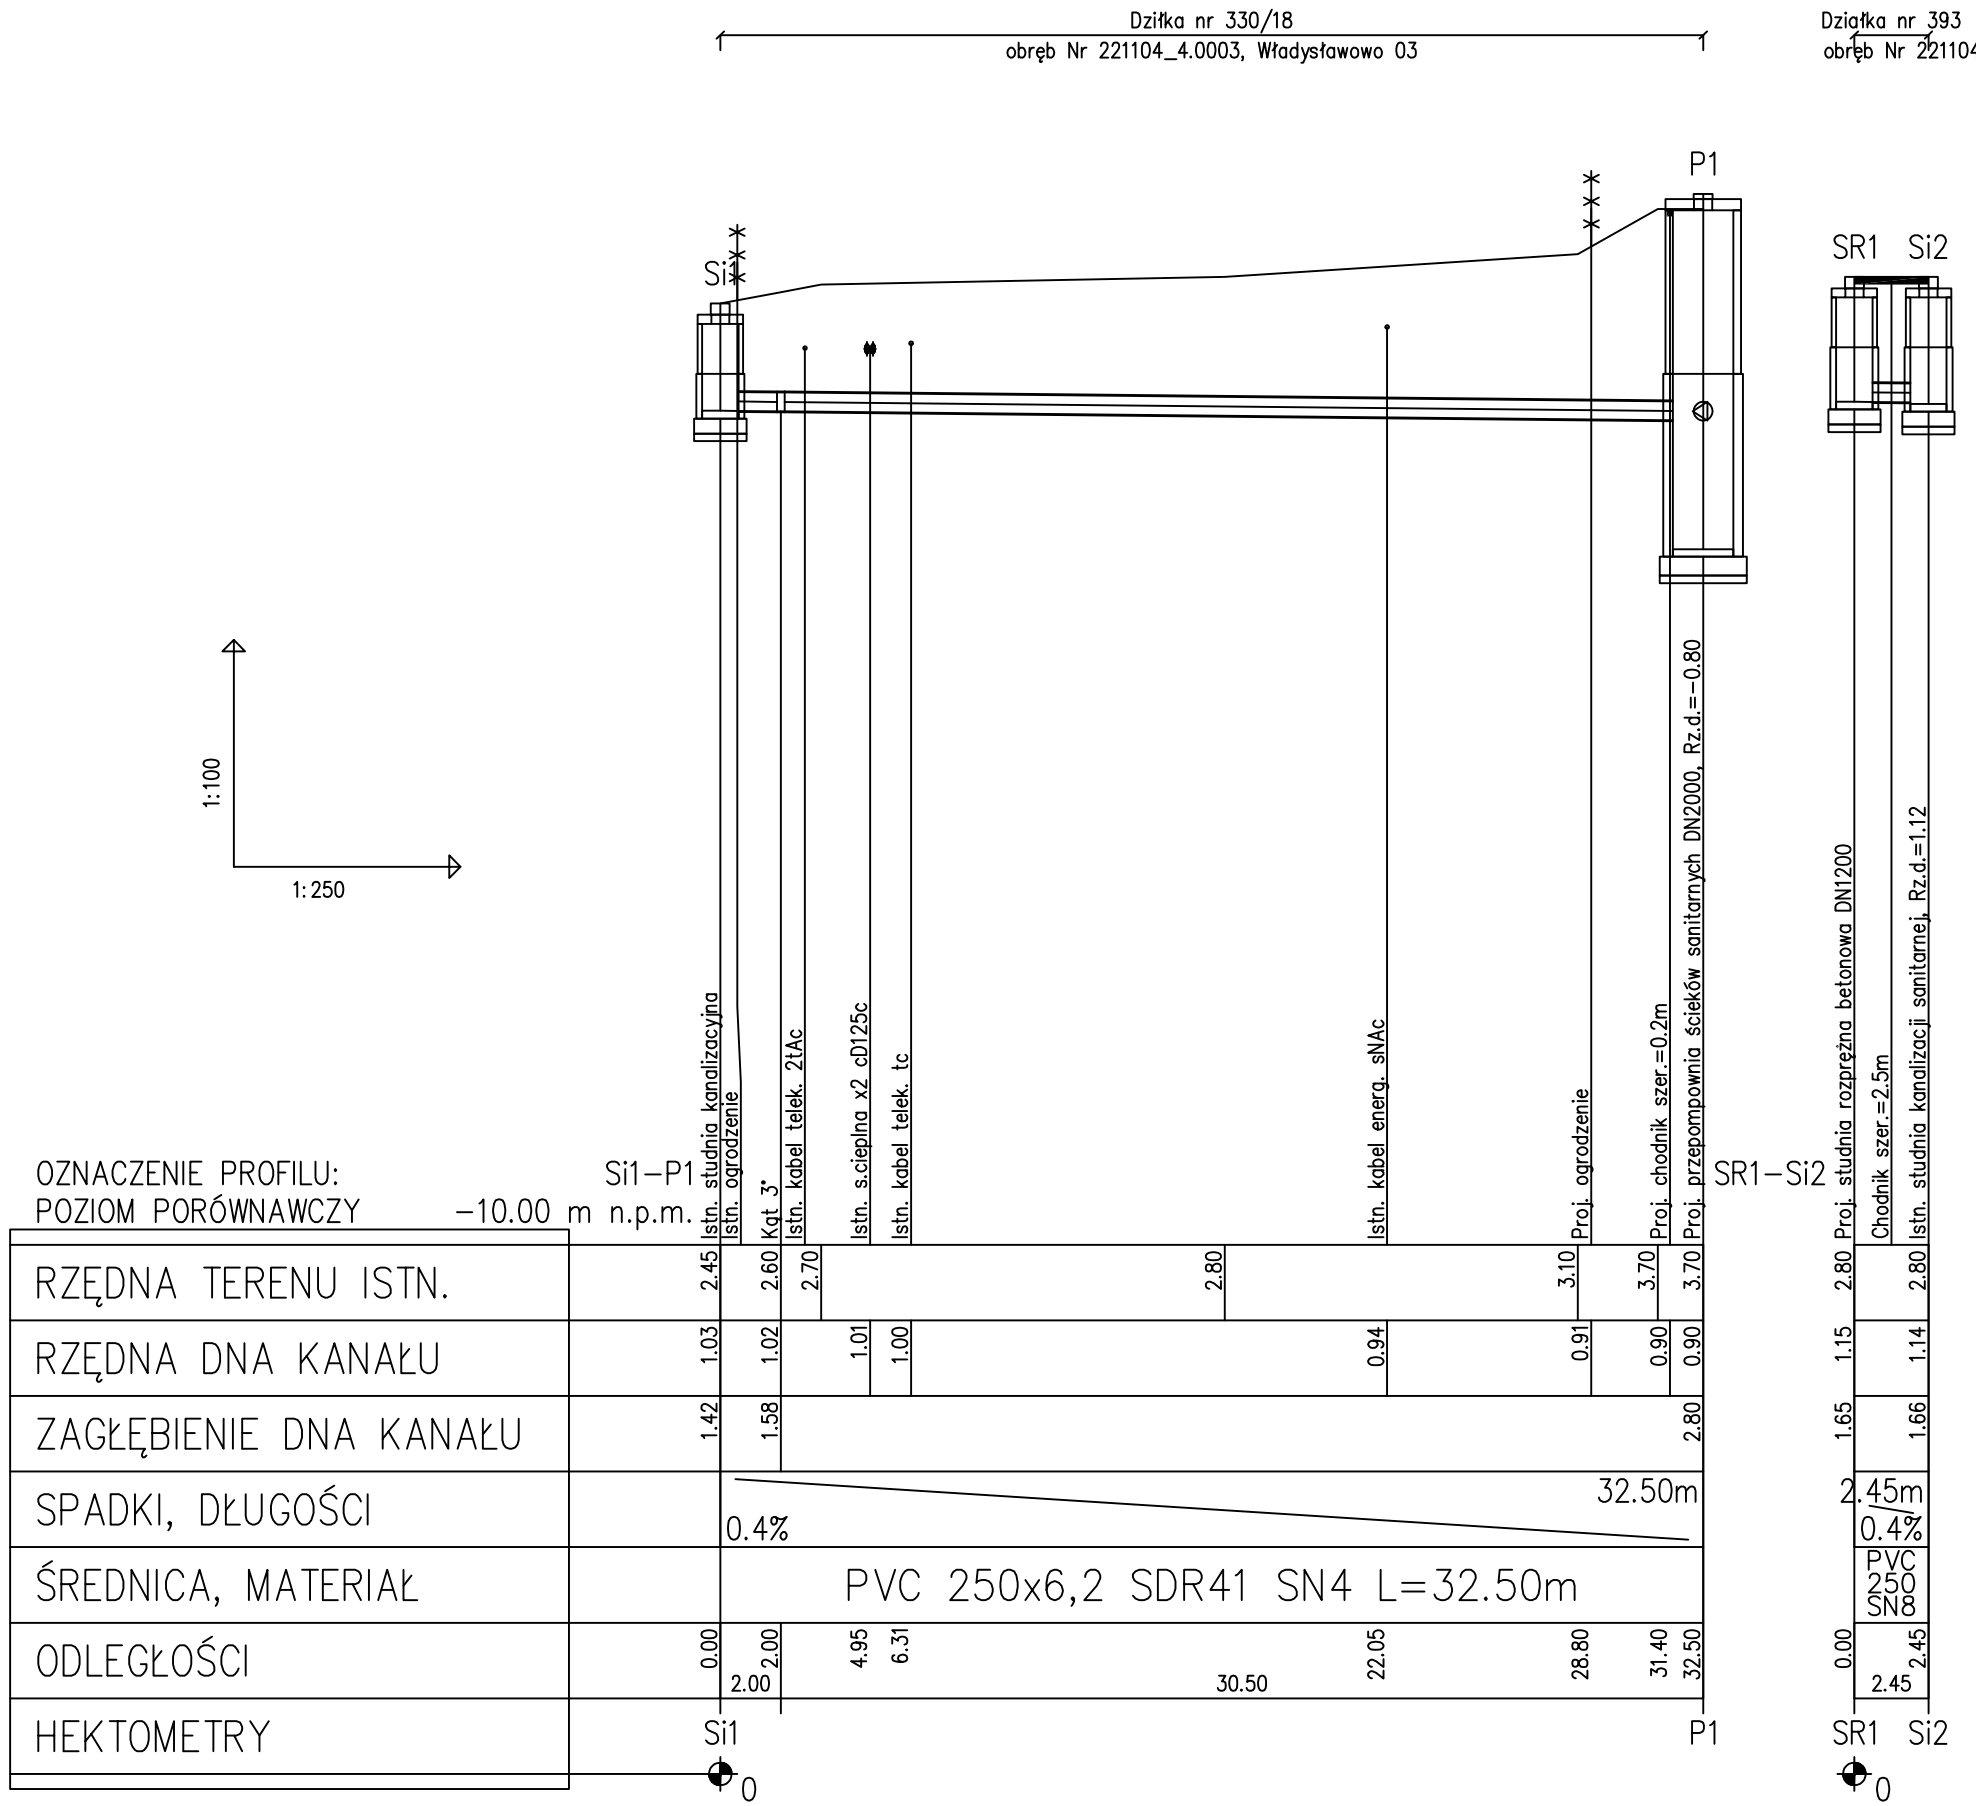

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do prac montażowych bezwzględnie sprawdzić rzędną posadowienia istniejącego uzbrojenia.
2. Rzędne włazów studni dostosować do istniejących rzędnych terenu w miejscach ich lokalizacji.
3. Zagłębienie istniejącego uzbrojenia przyjęto w dokumentacji zgodnie z zasadami ich układania. W rzeczywistości rzędna posadowienia istniejącego uzbrojenia może odbiegać od rzędnej przyjętej w projekcie w związku z tym należy w miarę możliwości wykonać wykop ręcznie w celu sprawdzenia lokalizacji uzbrojenia.
4. W przypadku, gdy istniejące uzbrojenie podziemne koliduje z instalacją objętą projektem, należy je przełożyć. Rozwiązanie przełożenia uzbrojenia kolidującego należy uzgodnić z właścicielem sieci.
5. Profile należy rozpatrywać z planem sytuacyjno-wysokościowym.

WYKONAWCA:	BIŚ BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA ul. Staroszkolna 16/28 85 - 209 BYDGOSZCZ
INWESTOR	**GMINA WŁADYSŁAWOWO** ul. Gen J. Hallera 19 84-120 Władysławowo
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, KOMORĄ POMIAROWĄ, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM I INSTALACJĄ ZASILANIA AWARYJNEGO POPRZEZ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ORAZ OŚWIETLENIE
Treść rysunku:	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej Si1-P1, SR1-Si2

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Michał Przychocki	Inst. sanit.	KUP/0170/POOS/04	
Sprawdzajacy	mgr inż. Marta Nowak	Inst. sanit.	KUP/0071/POOS/15	
Opracowała	mgr inż. Marlena Bąk	Inst. sanit.		

Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr zamówienia:	Nr rysunku:
proj. wyk	1:100/500	10.2018	inst. san.	RIiGK.50.2017	5