

Informacja dla mieszkańców **w sprawie** **przyłączenia do sieci kanalizacyjnej**

budowanej
w ramach projektu

„Uporządkowanie gospodarki
wodno - ściekowej strefy nadmorskiej
w aglomeracji Władysławowo”
nr: POI.01.01.00-00-015/08-00



Wartość projektu
57 921 527,80 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej
40 601 705,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności
w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko



INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Celem projektu jest umożliwienie jak największej liczbie mieszkańców przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej. W związku z tym Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o., przyjął rozwiązania ułatwiające przyłączenie nieruchomości do sieci.

W przypadku, gdy w ramach projektu odprowadzenie ścieków **zostało zaprojektowane i wykonane** odgałęzienie kanalizacyjne do granicy nieruchomości, należy postępować jak w podany poniżej sposób:

1. Zlecić wykonanie instalacji kanalizacyjnej wykonawcy. Instalacja kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z poniższymi warunkami technicznymi:

1.1 połączenie instalacji kanalizacyjnej z istniejącymi odgałęziami kanalizacyjnymi należy wykonywać w studzience rewizyjnej, zlokalizowanej na terenie nieruchomości (Rys. 1).

1.2 połączenie instalacji kanalizacyjnej ze studzienką rewizyjną należy wykonać za pomocą rury z PVC o średnicy zewnętrznej wynoszącej 160 mm, przy czym zakończenie rury (od strony ww. studzienki) musi być przystosowane do montażu w złączu kielichowym wyposażonym we własną uszczelkę wewnętrzną (Rys.2).

1.3 wewnętrzna średnica przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej nie powinna być mniejsza niż 150 mm.

1.4 przewody zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić możliwie najkrótszą trasą do punktu połączenia z odgałęzieniem kanalizacyjnym.

1.5 spadek przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej powinien zawierać się w zakresie od 1,5 % do 15% (dla średnicy wewnętrznej wynoszącej 150 mm).

1.6 minimalne zagłębienie instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej powinno wynosić 1,2 m mierząc od rzędnej terenu do wierzchu przewodu.

1.7 zmiany kierunku przebiegu przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i zmiany spadku tych przewodów zaleca się wykonywać w studzienkach rewizyjnych.

1.8 instalacja kanalizacyjna dla pomieszczeń położonych poniżej poziomu drogi, w której jest umiejscowiony kanał uliczny, powinna być wyposażona w urządzenia przeciw zalewowo,



1.9 zgodnie z przepisami obowiązującego prawa zabrania się odprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji ściekowej oraz łączenia jej ze zbiornikami na nieczystości ciekłe (szambami).

Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej muszą być prowadzone zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi i prawnymi.

2. Z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, powinno się powiadomić pisemnie Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o., o terminie rozpoczęcia robót, przesyłając na adres MPWiK „EKOWIK” Sp. z o. o., ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo. „Zlecenie kontroli przyłączenia do sieci kanalizacyjnej”. Przedsiębiorstwo dokonuje kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami powyższych warunków technicznych, także jest upoważnione do żądania usunięcia stwierdzonych wad.

3. Podpisać umowę z Międzygminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o. o., o odprowadzenie ścieków (zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej jest dozwolone dopiero po podpisaniu wspomnianej umowy oraz dostarczeniu geodezyjnego pomiaru powykonawczego przyłącza kanalizacyjnego).

W celu przyłączenia nieruchomości, do której **nie zaprojektowano i nie wykonano** odgałęzienia sieci kanalizacyjnej należy wystąpić o wydanie warunków technicznych na druku wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej www.ekowik.com.pl lub zgłosić się do pokoju nr 107 w siedzibie MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o.

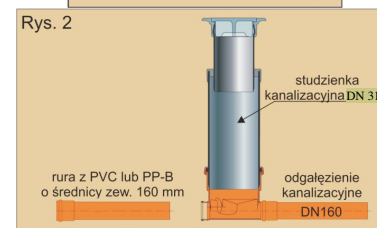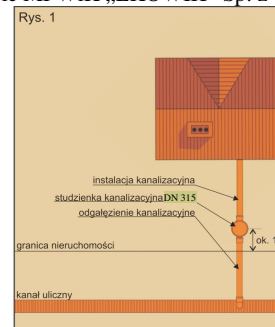

Informacja o terminie rozpoczęcia procedury podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, po jej wybudowaniu i przyjęciu do eksploatacji zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.ekowik.com.pl